


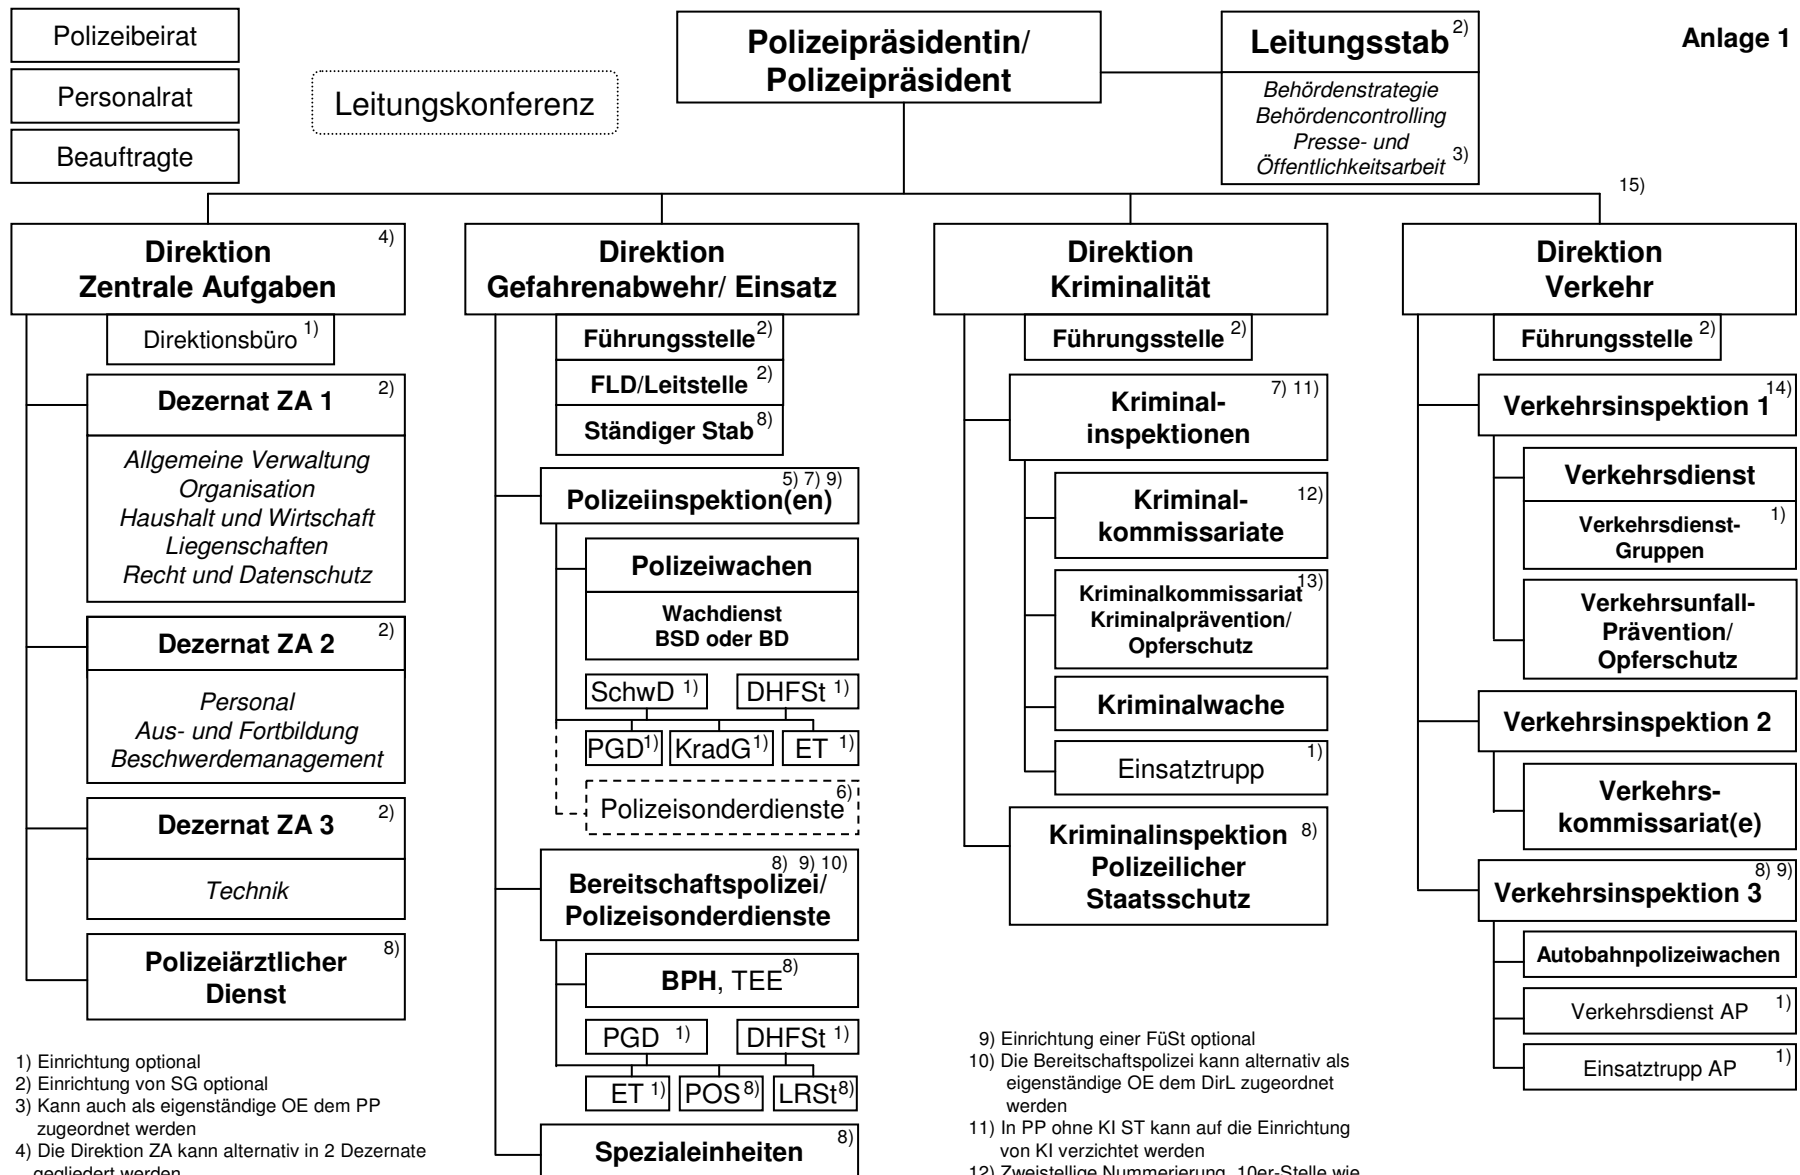

1) Einrichtung optional

2) Einrichtung von SG optional

3) Kann auch als eigenständige OE dem PP zugeordnet werden

4) Die Direktion ZA kann alternativ in 2 Dezernate gegliedert werden

5) Zusatzaufgabe „Regionalbeauftragter“ durch den PI-Leiter

6) Einrichtung mit Zustimmung MIK

7) Festlegung der Anzahl der Inspektionen mit Zustimmung des MIK

8) Sofern vorhanden

9) Einrichtung einer FüSt optional

10) Die Bereitschaftspolizei kann alternativ als eigenständige OE dem DirL zugeordnet werden

11) In PP ohne KI ST kann auf die Einrichtung von KI verzichtet werden

12) Zweistellige Nummerierung, 10er-Stelle wie Nr. der KI

13) Angliederung in KI mit Querschnittsaufgaben

14) In PP ohne AP kann auf die Einrichtung von VI verzichtet werden

15) Im PP Duisburg ist zusätzlich eine Direktion Wasserschutzpolizei eingerichtet

Stand: 21.12.2010